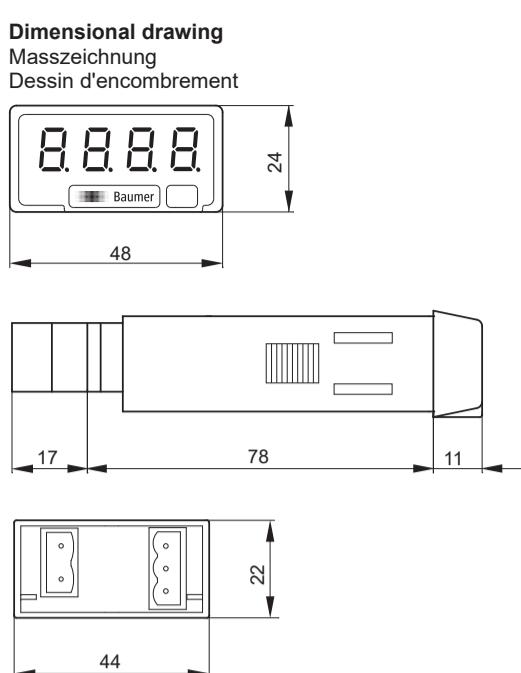


Baumer Germany GmbH & Co. KG
Bodenseeallee 7
DE-78333 Stockach
www.baumer.com

For further Baumer contacts go to:
Weitere Baumer Kontakte finden Sie unter:
Autres contacts Baumer sous :
www.baumer.com

Right of modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées



Quickstart
Kurzanleitung
Guide rapide

PA210
Process display
For current loop 4...20 mA
Prozessanzeige
Für Stromschleife 4...20 mA
Afficheur process
Pour boucle de courant 4...20 mA

EN 50155

81439086, V1, 2/20/2024

EN | DE | FR

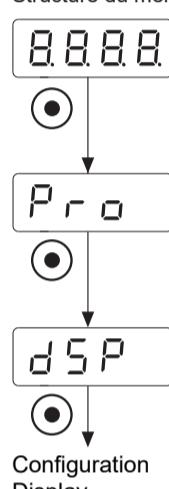
Applicable documents

Mitgeltende Dokumente

Documents valables

- Available for download at www.baumer.com:
- Operating manual
- Data sheet
- EU Declaration of Conformity
- Attached to product:
- General information sheet (11042373)

Main level menu structure
Menüstruktur Hauptebene
Structure du menu du niveau principal



For detailed information on configuration please see the operating instructions.
Ausführliche Informationen zur Konfiguration finden Sie in der Betriebsanleitung.
Vous trouverez des informations détaillées sur la configuration dans le mode d'emploi.

Device supply is via the 4...20 VDC current loop.
Disconnect the system from power before connecting the device.

Note on electromagnetic compatibility: Shielded supply cable is recommended. Ground the cable shield on both sides over a large surface and ensure potential equalization.

Das Gerät wird über die 4...20 mA Stromschleife versorgt.
Vor dem Anschließen des Geräts die Anlage spannungsfrei schalten.
Hinweis zur elektromagnetischen Verträglichkeit: Ge- schirmtes Anschlusskabel empfohlen. Kabelschirm beidseitig, grossflächig erden und Potentialausgleich sicherstellen.

L' alimentation de l' appareil se fait par la boucle de tension 4...20 VDC.
Mettre l' installation hors tension avant de raccorder l' appareil.
Remarque concernant la compatibilité électromagnétique : Recommander utiliser un câble de connexion blindé. Effectuer une mise à la terre sur une grande surface aux deux extrémités du blindage du câble et assurer la liaison équipotentielle.

EN

Scope of delivery

- Process display
- Sheet with unit stickers
- Seal
- Clamping frame

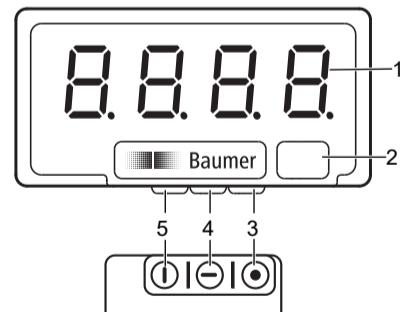
Optionally available:

- Bezel

General functionality

The process display is intended for visualizing, monitoring, control and calculation of measured values in industrial applications.

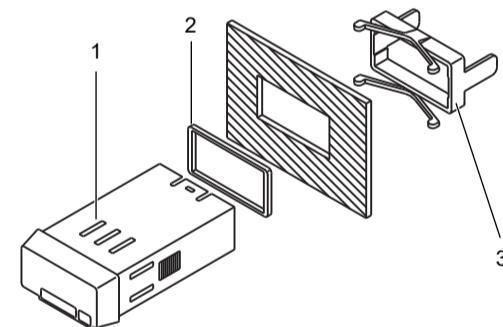
Operating and display elements



After power on the device is in **RUN** mode. The current value (actual value) is displayed.

Mode **PROG** enables the entire device configuration.

Mounting



Instruction:


- Prepare the cut-out according to the dimensions.
- Push device (1) with seal (2) into the cut-out.
- Secure the device from behind using the clamping frame (3).
- Perform the electrical connection.

Electrical connection

Instruction:

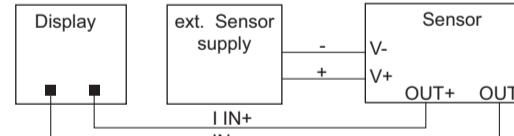
- Make sure the device is disconnected from power supply and not live.
- Connect the device according to the pin assignment.

Pin assignment (at rear)



Device supply is via the 4...20 mA current loop.

Connection example



Device configuration

Device configuration is directly via display and soft-touch keypad.

Instruction:

- Press button **①**. **Pro** appears on the display as initial view of the programming level.
- Select the required configuration module with button **②**. The individual modules provide short descriptions. (**InP**, **dSP**, etc.).
- Confirm selected module with **③** and start parameterization of the desired functions using buttons **④**, **⑤**, and **⑥**. Having confirmed the final parameter, **Pro** appears again on the display. Press button **③** to select another configuration module or to exit the programming level.

Result:

✓ **Stor** appears briefly on the display and parameterization is being saved.

Maintenance

The device is maintenance-free. No special preventive maintenance is required. Regular cleaning and visual inspection of the plug connections are recommended. The device does not contain any replaceable parts. In case of malfunction, please return the device to Baumer for repair.

No.	Designation	RUN	PROG	Function in mode
1	Display	4-digit LED display		
2	Label	Position for unit sticker		
3	Button ① PROG	Call mode PROG	Select program- ming line	
4	Button ②	-	Select digit/ function	
5	Button ③	-	Incrementing the selected digit	

Lieferumfang

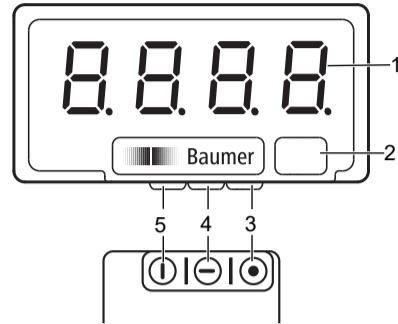
- Prozessanzeige
- Bogen mit Einheitenaufklebern
- Dichtung
- Spannrahmen

Optional erhältlich:

- Blendrahmen

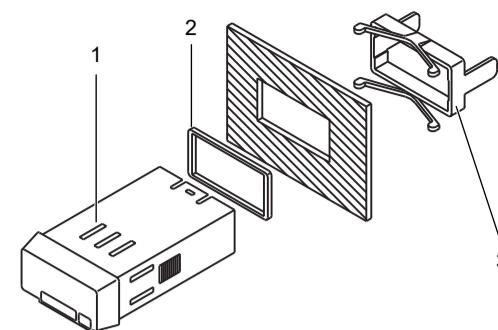
Allgemeine Funktionsweise

Die Prozessanzeige eignet sich zur Darstellung, Überwachung, Steuerung und Berechnung von Messwerten in industriellen Einsatzgebieten.

Bedien- und Anzeigeelemente

Das Gerät befindet sich nach dem Einschalten der Betriebsspannung im Modus **RUN**. Es wird der aktuelle Wert (Istwert) angezeigt.


Der Modus **PROG** erlaubt die vollständige Konfiguration des Geräts.

Anzeige montieren**Vorgehen:**

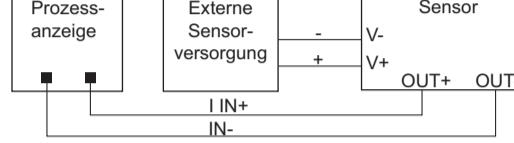
- Bereiten Sie den Ausschnitt gemäss Massangaben vor.
- Schieben Sie das Gerät (1) mit der Dichtung (2) in den Ausschnitt.
- Sichern Sie das Gerät von hinten mit dem Spannrahmen (3).
- Schliessen Sie das Gerät elektrisch an.

Anzeige elektrisch anschliessen**Vorgehen:**

- Stellen Sie die Spannungsfreiheit sicher.
- Schliessen Sie das Gerät gemäss Steckerbelegung an.

Steckerbelegung (Geräterückseite)

Das Gerät wird über die 4...20 mA Stromschleife versorgt.

Anschlussbeispiel**Anzeige konfigurieren**

Die Konfiguration des Geräts erfolgt direkt über das Display und die Folientasten.

Vorgehen:

- Die Taste **(○)** drücken, **[Prog]** wird angezeigt für den Einstieg in die Programmierung.
- Mit Taste **(⊖)** das gewünschte Konfigurationsmodul anwählen. Die verschiedenen Module sind mit einer Kurzbezeichnung gekennzeichnet. (**InP**, **dSP**, usw.).
- Mit Taste **(○)** das gewählte Modul bestätigen und mittels **(○)**, **(⊖)** und **(①)** Tasten die gewünschten Funktionen parametrieren. Nach dem quittieren des letzten Parameters erscheint wieder **[Prog]**, mit Taste **(○)** kann dann ein weiteres Konfigurationsmodul ausgewählt oder mit Taste die Programmierebene verlassen werden.

Ergebnis:

✓ [Stor] wird kurz angezeigt und die Programmierung gespeichert.

Wartung

Das Gerät ist wartungsfrei. Es sind keine speziellen Wartungsarbeiten erforderlich. Eine regelmässige Reinigung sowie eine regelmässige Überprüfung der Steckerverbindungen werden empfohlen.

Das Gerät enthält keine austauschbaren Teile. Senden Sie das Gerät bei Fehlfunktion zur Reparatur an Baumer zurück.

Funktion im Modus

Nr. Bezeichnung	RUN	PROG
1 Display	4-stellige LED-Anzeige	
2 Label	Position für Einheitenaufkleber	
3 Taste (○)	Aufruf Modus PROG	Programmierzeile auswählen
4 Taste (⊖)	-	Digit/Funktion auswählen
5 Taste (①)	-	Inkrementieren des gewählten Digits

FR

Compris dans la livraison

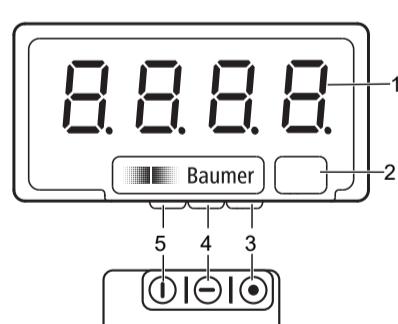
- Afficheur process
- Feuille d'étiquettes d'unités
- Joint
- Étrier

Disponible comme option :

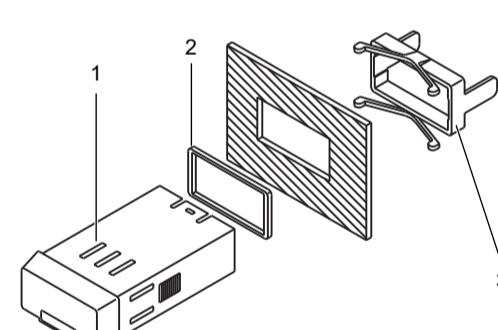
- Lunette

Fonctionnement général

L'afficheur process sert à la représentation, à la surveillance, au contrôle et au calcul de valeurs de mesure dans des applications industrielles.

Eléments de commande et d'affichage


Après la mise sous tension, l'appareil se trouve en mode **RUN**. Il fournit la valeur actuelle (valeur réelle). Mode **PROG** sert pour la configuration entière de l'appareil.

Montage**Procédure :**

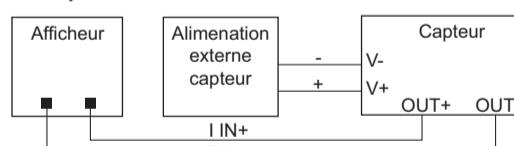
- Préparez la découpe selon les dimensions indiquées.
- Pousser l'appareil (1) avec joint (2) dans la découpe.
- Sécurisez l'appareil par l'arrière utilisant l'étrier de fixation (3).
- Etablir la connexion électrique de l'appareil.

Raccordement électrique**Procédure :**

- Assurez-vous de l'absence de tension.
- Raccorder l'appareil conformément à l'affectation des broches.

Affectation des broches (face arrière)

L'alimentation de l'appareil se fait par la boucle de tension 4...20 VDC.

Exemple de connexion**Configuration**

La configuration de l'appareil se fait directement via l'écran et le clavier soft touch.

Procédure :

- Appuyer sur la touche **(○)**, **[Prog]** apparaît à l'écran pour entrer le mode de programmation.
- Sélectionner le module de configuration désiré à l'aide de la touche **(⊖)**. Les modules individuels s'identifient par une brève description. (**InP**, **dSP**, etc.).
- Confirmer le module sélectionné par la touche **(○)** et paramétrier les fonctions souhaitées à l'aide des touches **(○)**, **(⊖)** et **(①)**. Après avoir confirmé le paramètre final, **[Prog]** apparaît de nouveau. La Utiliser la touche **(○)** pour sélectionner un autre module de configuration ou pour quitter le mode de programmation.

Résultat :

✓ [Stor] s'affiche brièvement et la programmation est sauvegardée.

Maintenance

L'appareil ne nécessite aucun entretien. Aucun entretien n'est requis. Recommander de nettoyer et de contrôler régulièrement les connexions des connecteurs.

L'appareil ne contient aucune pièce remplaçable. En cas de défaillance, renvoyer l'appareil à Baumer pour réparation.

Fonction en mode

No.	Désignation	RUN	PROG
1	Affichage	Affichage LED à 4 chiffres	
2	Label	Position de l'étiquette d'unité	
3	Bouton (○)	Appeler le mode PROG	Sélectionner la ligne de programmation
4	Bouton (⊖)	-	Sélectionner le chiffre/la fonction
5	Bouton (①)	-	Incrémenter le digit sélectionné